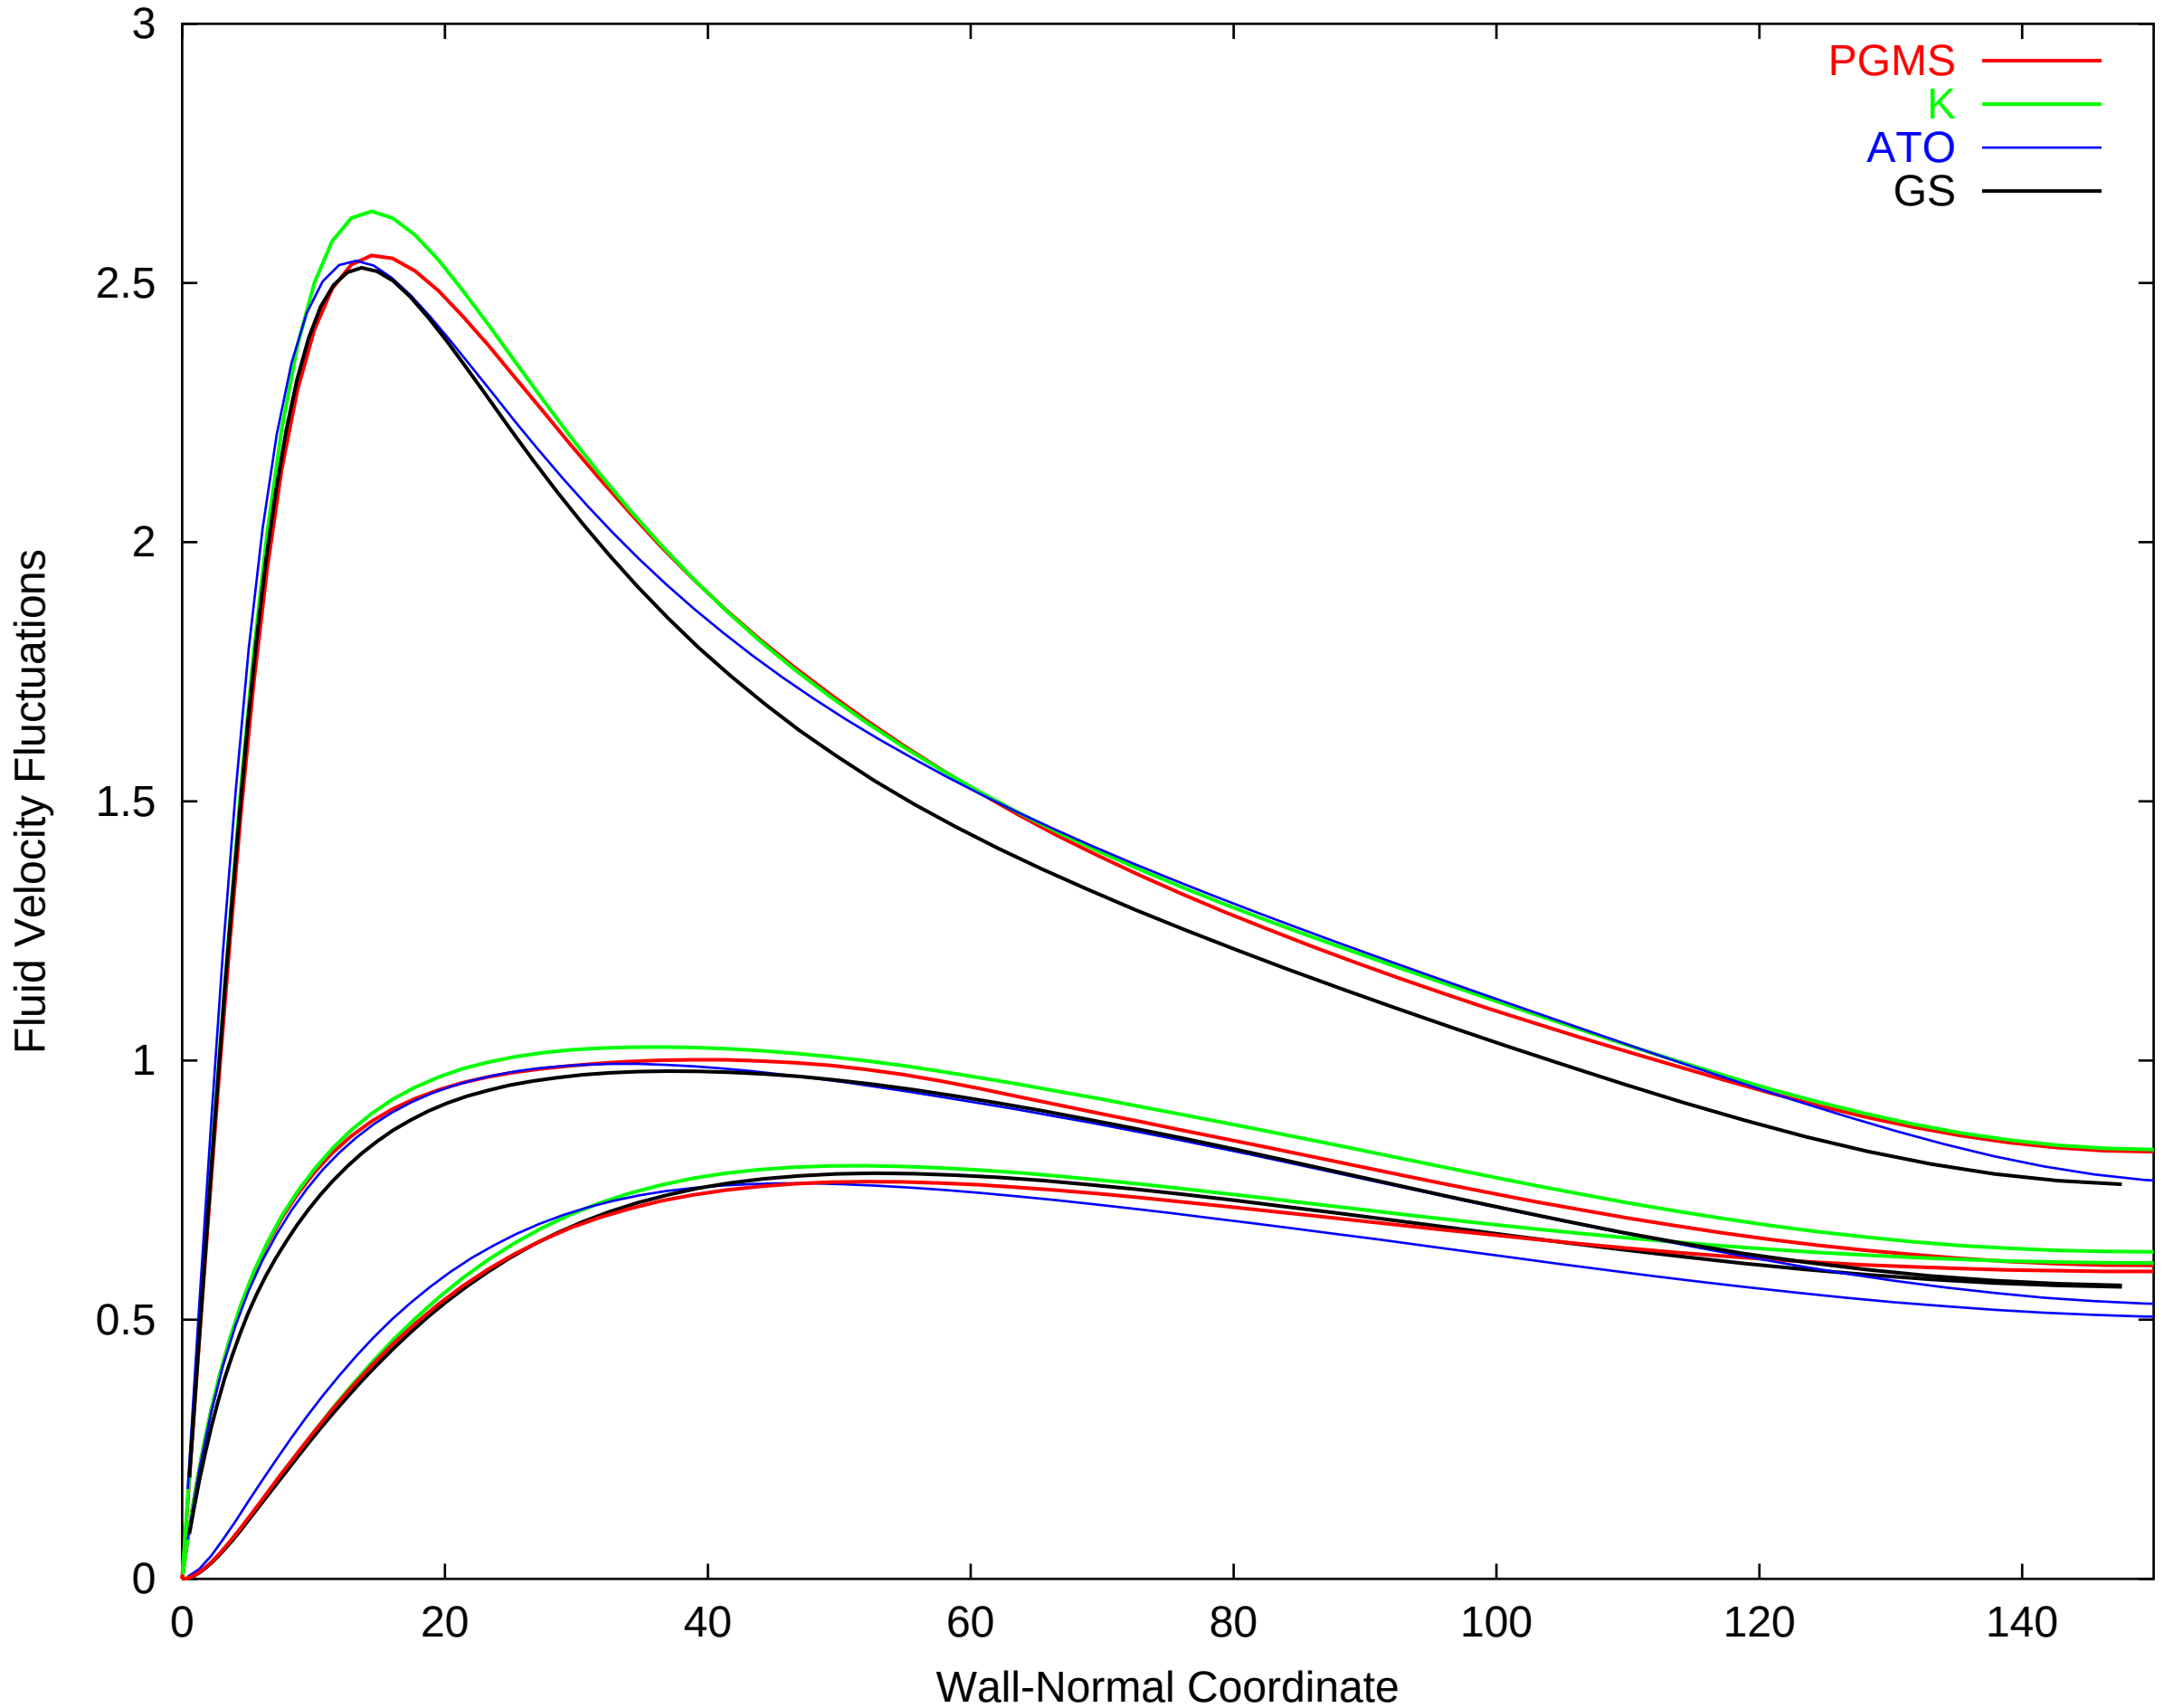
PGMS
K
ATO
GS
Fluid Velocity Fluctuations
Wall-Normal Coordinate
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
20
40
60
80
100
120
140